



www.caleffi.com

78003

Ripartitori consumi termici MONITOR-100R / 100RE



© Copyright 2011 Caleffi

Serie 7100

MAPPATURA RADIATORI



Allegato D - Attivazione conteggio ripartitore

Attivazione conteggio

ATTENZIONE !!!

Dopo aver installato correttamente il ripartitore ed aver inserito il sigillo antimanomissione, **SI DEVE TASSATIVAMENTE** abilitare il funzionamento del ripartitore impostandolo in stato "UNIT" mediante la procedura sotto riportata.

La mancata attivazione in stato "UNIT" può creare problemi operativi di avviamento funzionale durante le procedure di parametrizzazione.






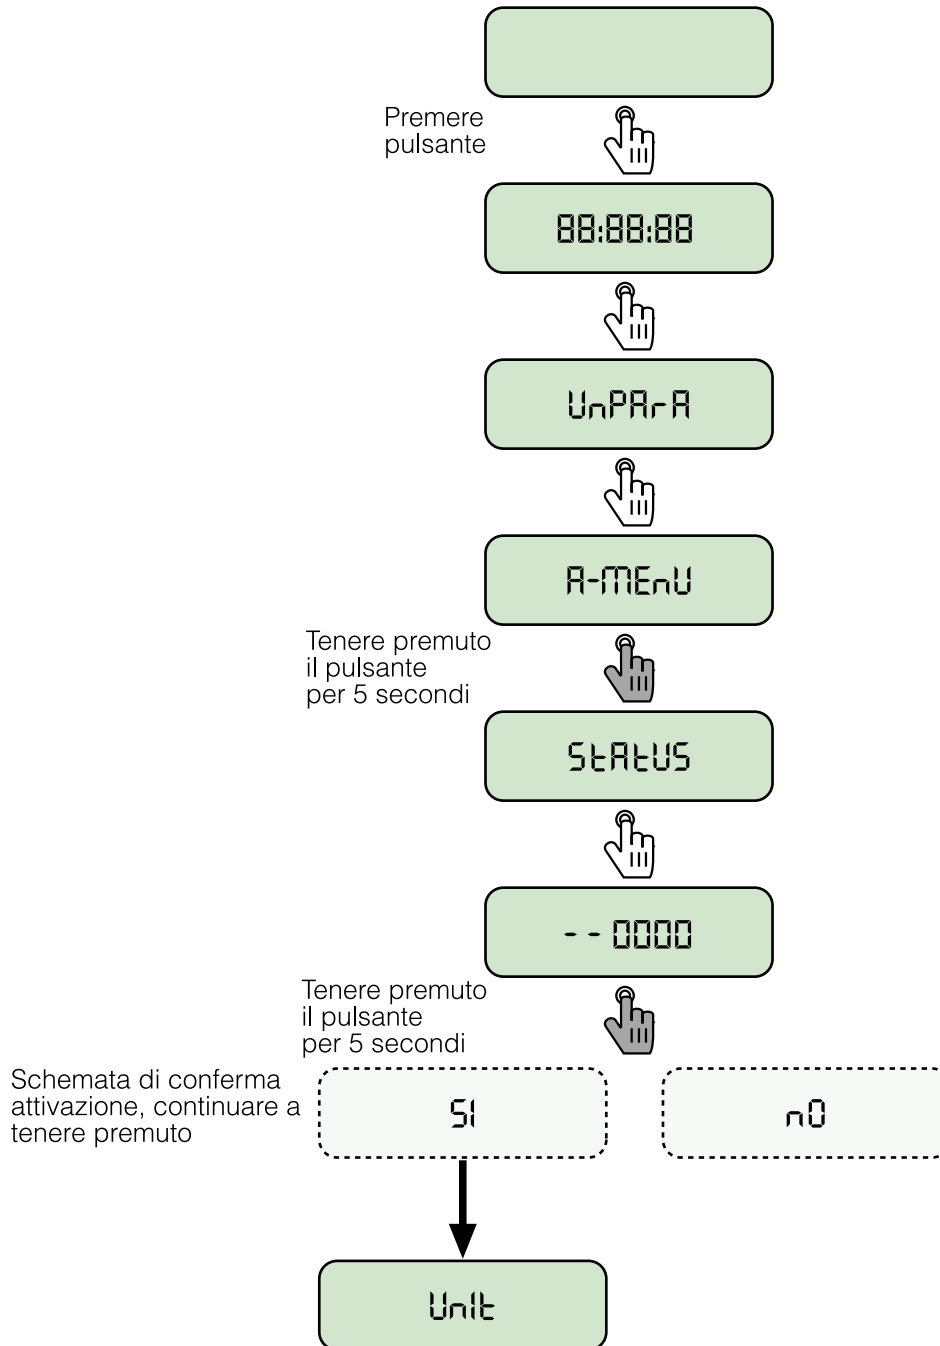


TABELLA 1 - Kit di fissaggio / schema di accoppiamento MONITOR-100R

Radiatori ad elementi

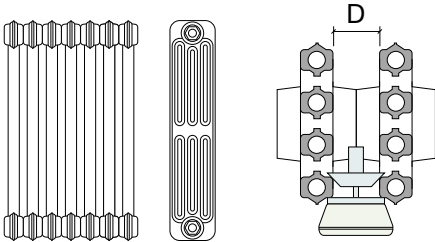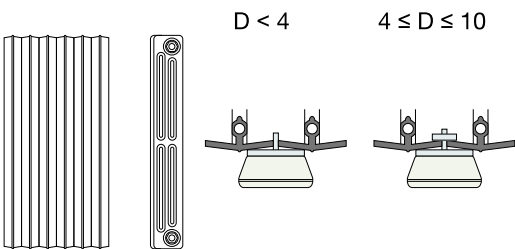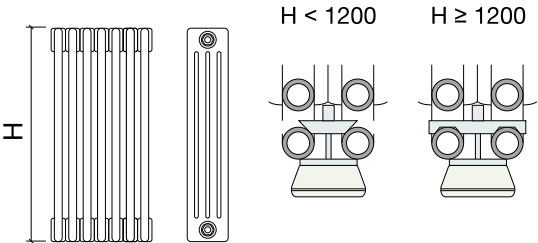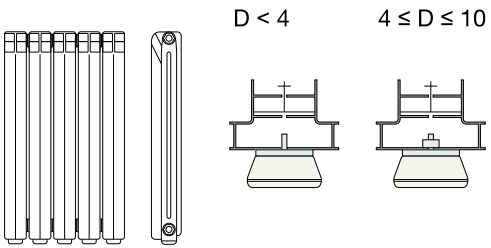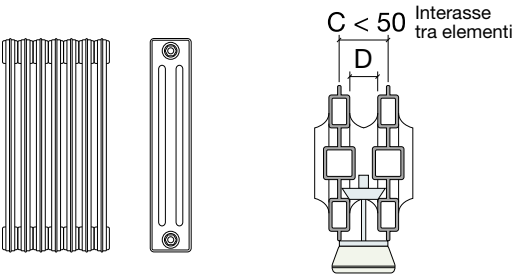



		SCHEMA DI ACCOPPIAMENTO	KIT DI FISSAGGIO	
Colonne in ghisa		Luce tra elementi (D) massima 30 mm	111	710050*
		Luce tra elementi (D) da 30 mm a 40 mm	112	710051*
Piastre in ghisa		Luce tra elementi (D) inferiore o uguale a 4 mm	121	710060*
		Luce tra elementi (D) da 4 mm a 10 mm	122	710061*
Tubolare acciaio a colonne Passo degli elementi da 45/46 mm		Altezza elementi (H) uguale o inferiore a 1200 mm	131	710050*
		Altezza elementi (H) superiore 1200 mm	131	710053
Colonne alluminio		Luce tra elementi (D) inferiore a 4 mm	141	710060*
		Luce tra elementi (D) da 4 mm a 10 mm	142	710061*
Colonne acciaio con diaframma		Luce tra elementi (D) massima 30 mm	151	710052*
		Luce tra elementi (D) da 30 mm az 40 mm	152	710051*

*Confezione minima 5 Pz.

TABELLA 1 - Kit di fissaggio / schema di accoppiamento MONITOR-100R


Radiatori a pannello

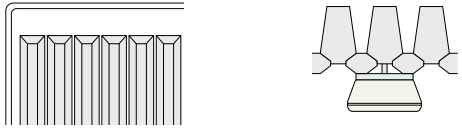SCHEMA DI ACCOPPIAMENTO KIT DI FISSAGGIO

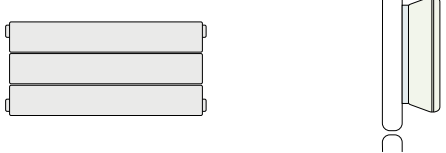Superficie rigata		Profilo verticale	221	710062*
Superficie liscia		Superficie liscia	231	
Tubi piatti		Verticale	241	
		Orizzontale	242	


Radiatori lamellari

SCHEMA DI ACCOPPIAMENTO KIT DI FISSAGGIO

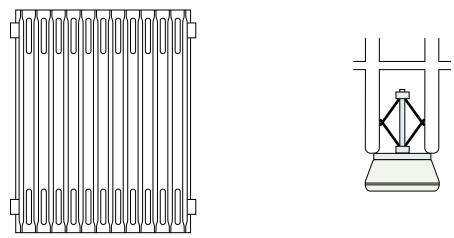Lamellari		Lamellare	331	710063
-----------	---	-----------	------------	--------

Scaldasalviette

SCHEMA DI ACCOPPIAMENTO KIT DI FISSAGGIO

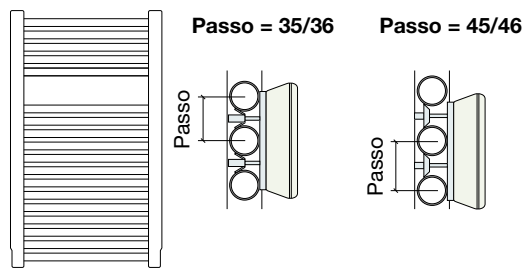Tubi orizzontali		Distanza tra i tubi (passo) uguale a 35/36 mm	441	710050*
		Distanza tra i tubi (passo) uguale a 45/46 mm	442	

*Confezione minima 5 Pz.

TABELLA 1 - Schema di accoppiamento MONITOR-100RE

Termoconvettori

SCHEMA DI
ACCOPIAMENTO

(kit di fissaggio già compreso all'interno della confezione del ripartitore)

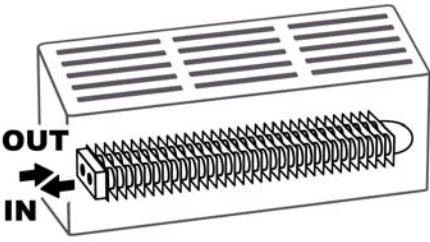
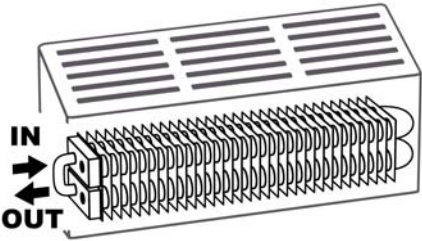
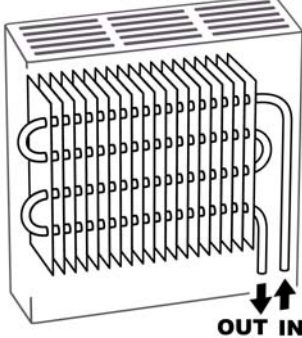
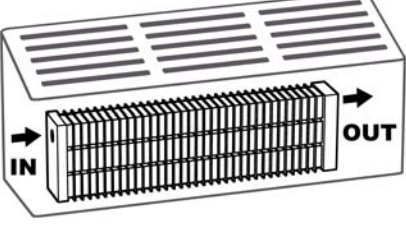






<p>Termoconvettore con lamelle singole</p>		<p>Singola batteria senza serpentina</p>	<p style="text-align: center;">611</p>
<p>Termoconvettore con lamelle singole</p>		<p>Doppia o tripla batteria senza serpentina</p>	<p style="text-align: center;">612</p>
<p>Termoconvettore con serpentina</p>		<p>Singola, doppia o tripla batteria con serpentina</p>	<p style="text-align: center;">613</p>
<p>Convettore a vasca</p>		<p>Convettore a vasca montaggio a saldare</p>	<p style="text-align: center;">621</p>

TABELLA 2 - UNI 10200

Materiale	Tipologia	Descrizione		Tipologia UNI10200
Ghisa o Acciaio		Colonne piccole Sezione < 30 x 30 mm	mozzo 50 mm	A
			mozzo 55 mm	B
		Colonne grandi Sezione > 30 x 30 mm	mozzo 55 mm	C
			mozzo 60 mm	D
Ghisa o Acciaio		Colonne unite da diaframma		E
Piastra Ghisa		Colonne lisce		F
		Colonne alettate		G
Alluminio		Molto alettato		H
		Mediamente alettato		I
		Poco alettato		L
Acciaio		Piastra senza alettatura		M
		Con alettatura posteriore		N
		Con alettatura fra i ranghi		O
Tubo nudo		Tubi verticali od orizzontali		P

SCHEDA DATI CONDOMINIO

Nome Condominio		Codice Fiscale	
Via		Civico	
CAP	Città	Provincia	

DESCRIZIONE					
N° Palazzine*	N° Scale*	N° Alloggi*	N° Radiatori*	N° Convettori*	N° Scaldasalviette / Termoarredo*
					N° Ripartitori con sonda a distanza*

* Indicare il totale complessivo di TUTTE le "SCHEDE RILIEVO APPARTAMENTO" del condominio

<p>TOPOLOGIA / DESCRIZIONE DEL CONDOMINIO Descrizione grafica della topologia del condominio (numero di edifici, scale e indicazione delle vie)</p>
<p>Nome e Cognome del Tecnico che ha effettuato il rilievo</p>

AMMINISTRATORE GESTORE	Denominazione _____
	Rif. Cognome e Nome _____
	Indirizzo _____
	Cellulare, Telefono _____ Fax _____
	E-mail _____

SCHEDA RILIEVO APPARTAMENTO



Nome condominio		Via		Civico		Città		Prov.	
Scala		Piano		Interno		Tecnico che ha effettuato il rilievo		Data rilievo	

Cognome o denominazione		Nome	
Cellulare		Telefono	

IMPORTANTE!

Tutti i campi devono essere obbligatoriamente compilati per la corretta parametrizzazione dei ripartitori.

La scheda **timbrata e firmata** deve essere inviata via fax al n° **0322-949914** o tramite e-mail al seguente indirizzo: **sistemi.calore@caleffi.it**

RADIATORE

Locale	Maticola ripartitore	Copertura M = Mensola distanza < di 15 cm C = Copertura completa radiatore	Dimensioni (*) Per H si intende l'altezza del corpo scaldante e NON l'interasse tra i mozzi			N° Elementi	Tipologia UNI 10200 Vedi TAB. 2 Esempio: A	Schema di accoppiamento vedi TAB. 1 Esempio: 111	Sonda a distanza	
			(*) H (mm)	L (mm)	P (mm)				SI	NO
INGRESSO		<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> C								
CUCINA		<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> C								
SOGGIORNO		<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> C								
BAGNO		<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> C								
CAMERA MATRIMONIALE		<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> C								
CAMERETTA		<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> C								
		<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> C								
		<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> C								

TERMOARREDO(1) / SCALDASALVIETTE / CONVEITTORE(2)

Locale	Maticola ripartitore	Dimensioni			N° Elementi	Marca	Serie	Modello	Convettore Potenza Installata (W) ΔT 60°C	Sonda a distanza	
		H (mm)	L (mm)	P (mm)						SI	NO

IMPORTANTE: (1) in mancanza di marca, serie e modello dello scaldasalviette o termoarredo è necessario far pervenire tramite e-mail all'indirizzo **sistemi.calore@caleffi.it** il **foto, il diametro dei tubi** e il **diámetro dei collettori**, di quest'ultimo indicare a quale alloggio e locale corrispondono.
 (2) in presenza di convettori è indispensabile compilare il campo "potenza installata (W) ΔT 60°C".

TIMBRO E FIRMA

SCHEDA RILIEVO APPARTAMENTO



Nome condominio		Via		Civico		Città		Prov.	
Scala		Piano		Interno		Data rilievo			
Tecnico che ha effettuato il rilievo									

Cognome o denominazione		Nome	
Cellulare		Telefono	

IMPORTANTE!

Tutti i campi devono essere obbligatoriamente compilati per la corretta parametrizzazione dei ripartitori.

La scheda **timbrata e firmata** deve essere inviata via fax al n° **0322-849914** o tramite e-mail al seguente indirizzo: **sistemi.calore@caleffi.it**

Allegato B - Scheda Rilievo Appartamento

RADIATORE

Locale	Matericola ripartitore	Copertura		Dimensioni			N° Elementi	Tipologia UNI 10200 Vedi TAB. 2 Esempio: A	Schema di accoppiamento vedi TAB. 1 Esempio: 111	Sonda a distanza		
		M = Mensola distanza < di 15 cm C = Copertura completa radiatore	M	C	H (mm)	L (mm)				P (mm)	SI	NO
INGRESSO		<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> C								SI	NO
CUCINA		<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> C								SI	NO
SOGGIORNO		<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> C								SI	NO
BAGNO		<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> C								SI	NO
CAMERA MATRIMONIALE		<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> C								SI	NO
CAMERETTA		<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> C								SI	NO
		<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> C								SI	NO

TERMOARREDO⁽¹⁾ / SCALDASALVIETTE / CONVETTORE⁽²⁾

Locale	Matericola ripartitore	Dimensioni			N° Elementi	Marca	Serie	Modello	Convettore		Sonda a distanza	
		H (mm)	L (mm)	P (mm)					Potenza Installata (W) ΔT 60°C		SI	NO
											SI	NO
											SI	NO
											SI	NO
											SI	NO
											SI	NO

IMPORTANTE: (1) in mancanza di marca, serie e modello dello scaldasalviette o termoarredo è necessario far pervenire tramite e-mail all'indirizzo **sistemi.calore@caleffi.it** a **foto**, il **diametro dei tubi** e il **diametro dei collettori**, di quest'ultimo indicare a quale alloggio e locale corrispondono.
(2) in presenza di convettori è indispensabile compilare il campo "potenza installata (W) ΔT 60°C".

TIMBRO E FIRMA

SCHEDA RILIEVO APPARTAMENTO



Nome condominio		Via		Civico		Città		Prov.	
Scala		Piano		Interno		Tecnico che ha effettuato il rilievo		Data rilievo	

Cognome o denominazione		Nome	
Cellulare		Telefono	

IMPORTANTE!

Tutti i campi devono essere obbligatoriamente compilati per la corretta parametrizzazione dei ripartitori.

La scheda **timbrata e firmata** deve essere inviata via fax al n° **0322-949914** o tramite e-mail al seguente indirizzo: **sistemi.calore@caleffi.it**

RADIATORE

Locale	Maticola ripartitore	Copertura M = Mensola distanza < di 15 cm C = Copertura completa radiatore	Dimensioni (* *) Per H si intende l'altezza del corpo scaldante e NON l'interasse tra i mozz			N° Elementi	Tipologia UNI 10200 Vedi TAB. 2 Esempio: A	Schema di accoppiamento vedi TAB. 1 Esempio: 111	Sonda a distanza	
			H (mm)	L (mm)	P (mm)				SI	NO
INGRESSO		<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> C								
CUCINA		<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> C								
SOGGIORNO		<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> C								
BAGNO		<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> C								
CAMERA MATRIMONIALE		<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> C								
CAMERETTA		<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> C								
		<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> C								
		<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> C								

TERMOARREDO(1) / SCALDASALVIETTE / CONVETTORE(2)

Locale	Maticola ripartitore	Dimensioni			N° Elementi	Marca	Serie	Modello	Convettore Potenza Installata (W) ΔT 60°C	Sonda a distanza	
		H (mm)	L (mm)	P (mm)						SI	NO

IMPORTANTE: (1) in mancanza di marca, serie e modello dello scaldasalviette o termoarredo è necessario far pervenire tramite e-mail all'indirizzo **sistemi.calore@caleffi.it** il **foto, il diametro dei tubi** e il **diametro dei collettori**, di quest'ultimo indicare a quale alloggio e locale corrispondono.
(2) in presenza di convettori è indispensabile compilare il campo "potenza installata (W) ΔT 60°C".

TIMBRO E FIRMA

SCHEDA RILIEVO APPARTAMENTO



Nome condominio		Via		Civico		Città		Prov.	
Scala		Piano		Interno		Tecnico che ha effettuato il rilievo		Data rilievo	

Cognome o denominazione		Nome	
Cellulare		Telefono	

IMPORTANTE!

Tutti i campi devono essere obbligatoriamente compilati per la corretta parametrizzazione dei ripartitori.

La scheda **timbrata e firmata** deve essere inviata via fax al n° **0322-849914** o tramite e-mail al seguente indirizzo: **sistemi.calore@caleffi.it**

RADIATORE

Locale	Maticola ripartitore	Copertura			N° Elementi	Tipologia UNI 10200 Vedi TAB. 2 Esempio: A	Schema di accoppiamento vedi TAB. 1 Esempio: 111	Sonda a distanza	
		M = Mensola distanza < di 15 cm C = Copertura completa radiatore	Dimensioni (*) Per H si intende l'altezza del corpo scaldante e NON l'interasse tra i mozz						
		H (mm)	L (mm)	P (mm)				SI	NO
INGRESSO		<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> C							
CUCINA		<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> C							
SOGGIORNO		<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> C							
BAGNO		<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> C							
CAMERA MATRIMONIALE		<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> C							
CAMERETTA		<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> C							
		<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> C							

TERMOARREDO⁽¹⁾ / SCALDASALVIETTE / CONVETTORE⁽²⁾

Locale	Maticola ripartitore	Dimensioni			N° Elementi	Marca	Serie	Modello	Convettore		Sonda a distanza	
		H (mm)	L (mm)	P (mm)					Potenza Installata (W) ΔT 60°C		SI	NO

IMPORTANTE: (1) in mancanza di marca, serie e modello dello scaldasalviette o termoarredo è necessario far pervenire tramite e-mail all'indirizzo **sistemi.calore@caleffi.it** a **foto**, il **diametro dei tubi** e il **diametro dei collettori**, di quest'ultimo indicare a quale alloggio e locale corrispondono.
(2) in presenza di convettori è indispensabile compilare il campo "potenza installata (W) ΔT 60°C".

TIMBRO E FIRMA

SCHEDA RILIEVO APPARTAMENTO



Nome condominio		Via		Civico		Città		Prov.	
Scala		Piano		Interno		Tecnico che ha effettuato il rilievo		Data rilievo	

Cognome o denominazione	Nome
Cellulare	Telefono

IMPORTANTE!

Tutti i campi devono essere obbligatoriamente compilati per la corretta parametrizzazione dei ripartitori.

La scheda **timbrata e firmata** deve essere inviata via fax al n° **0322-949914** o tramite e-mail al seguente indirizzo: **sistemi.calore@caleffi.it**

RADIATORE

Locale	Maticola ripartitore	Copertura M = Mensola distanza < di 15 cm C = Copertura completa radiatore	Dimensioni (*) Per H si intende l'altezza del corpo scaldante e NON l'interasse tra i mozzi			N° Elementi	Tipologia UNI 10200 Vedi TAB. 2 Esempio: A	Schema di accoppiamento vedi TAB. 1 Esempio: 111	Sonda a distanza	
			(*) H (mm)	L (mm)	P (mm)				SI	NO
INGRESSO		<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> C								
CUCINA		<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> C								
SOGGIORNO		<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> C								
BAGNO		<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> C								
CAMERA MATRIMONIALE		<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> C								
CAMERETTA		<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> C								
		<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> C								
		<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> C								

TERMOARREDO(1) / SCALDASALVIETTE / CONVEITTORE(2)

Locale	Maticola ripartitore	Dimensioni			N° Elementi	Marca	Serie	Modello	Connettore Potenza Installata (W) ΔT 60°C	Sonda a distanza	
		H (mm)	L (mm)	P (mm)						SI	NO

IMPORTANTE: (1) in mancanza di marca, serie e modello dello scaldasalviette o termoarredo è necessario far pervenire tramite e-mail all'indirizzo **sistemi.calore@caleffi.it** il **foto, il diametro dei tubi** e il **diámetro dei collettori**, di quest'ultimo indicare a quale alloggio e locale corrispondono.
(2) in presenza di convettori è indispensabile compilare il campo "potenza installata (W) ΔT 60°C".

TIMBRO E FIRMA

SCHEDA RILIEVO APPARTAMENTO



Nome condominio		Via		Civico		Città		Prov.	
Scala		Piano		Interno		Tecnico che ha effettuato il rilievo		Data rilievo	

Cognome o denominazione		Nome	
Cellulare		Telefono	

IMPORTANTE!

Tutti i campi devono essere obbligatoriamente compilati per la corretta parametrizzazione dei ripartitori.

La scheda **timbrata e firmata** deve essere inviata via fax al n° **0322-849914** o tramite e-mail al seguente indirizzo: **sistemi.calore@caleffi.it**

RADIATORE

Locale	Maticola ripartitore	Copertura			N° Elementi	Tipologia UNI 10200 Vedi TAB. 2 Esempio: A	Schema di accoppiamento vedi TAB. 1 Esempio: 111	Sonda a distanza	
		M = Mensola distanza < di 15 cm C = Copertura completa radiatore	Dimensioni (*) Per H si intende l'altezza del corpo scaldante e NON l'interasse tra i mozz						
		H (mm)	L (mm)	P (mm)				SI	NO
INGRESSO		<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> C							
CUCINA		<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> C							
SOGGIORNO		<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> C							
BAGNO		<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> C							
CAMERA MATRIMONIALE		<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> C							
CAMERETTA		<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> C							
		<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> C							

TERMOARREDO⁽¹⁾ / SCALDASALVIETTE / CONVETTORE⁽²⁾

Locale	Maticola ripartitore	Dimensioni			N° Elementi	Marca	Serie	Modello	Convettore		Sonda a distanza	
		H (mm)	L (mm)	P (mm)					Potenza Installata (W) ΔT 60°C		SI	NO

IMPORTANTE: (1) in mancanza di marca, serie e modello dello scaldasalviette o termoarredo è necessario far pervenire tramite e-mail all'indirizzo **sistemi.calore@caleffi.it** a **foto**, il **diametro dei tubi** e il **diametro dei collettori**, di quest'ultimo indicare a quale alloggio e locale corrispondono.
(2) in presenza di convettori è indispensabile compilare il campo "potenza installata (W) ΔT 60°C".

TIMBRO E FIRMA

SCHEDA RILIEVO APPARTAMENTO



Nome condominio		Via		Civico		Città		Prov.	
Scala		Piano		Interno		Tecnico che ha effettuato il rilievo		Data rilievo	

Cognome o denominazione		Nome	
Cellulare		Telefono	

IMPORTANTE!

Tutti i campi devono essere obbligatoriamente compilati per la corretta parametrizzazione dei ripartitori.

La scheda **timbrata e firmata** deve essere inviata via fax al n° **0322-949914** o tramite e-mail al seguente indirizzo: **sistemi.calore@caleffi.it**

RADIATORE

Locale	Maticola ripartitore	Copertura M = Mensola distanza < di 15 cm C = Copertura completa radiatore	Dimensioni			N° Elementi	Tipologia UNI 10200 Vedi TAB. 2 Esempio: A	Schema di accoppiamento vedi TAB. 1 Esempio: 111	Sonda a distanza	
			(*) H (mm)	L (mm)	P (mm)				SI	NO
INGRESSO		<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> C								
CUCINA		<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> C								
SOGGIORNO		<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> C								
BAGNO		<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> C								
CAMERA MATRIMONIALE		<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> C								
CAMERETTA		<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> C								
		<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> C								
		<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> C								

TERMOARREDO(1) / SCALDASALVIETTE / CONVEITTORE(2)

Locale	Maticola ripartitore	Dimensioni			N° Elementi	Marca	Serie	Modello	Connettore		Sonda a distanza	
		H (mm)	L (mm)	P (mm)					Potenza Installata (W) ΔT 60°C		SI	NO

IMPORTANTE: (1) in mancanza di marca, serie e modello dello scaldasalviette o termoarredo è necessario far pervenire tramite e-mail all'indirizzo **sistemi.calore@caleffi.it** il **foto, il diametro dei tubi** e il **diámetro dei collettori**, di quest'ultimo indicare a quale alloggio e locale corrispondono.
 (2) in presenza di convettori è indispensabile compilare il campo "potenza installata (W) ΔT 60°C".

TIMBRO E FIRMA

SCHEDA RILIEVO APPARTAMENTO



Nome condominio		Via		Civico		Città		Prov.	
Scala		Piano		Interno		Tecnico che ha effettuato il rilievo		Data rilievo	

Cognome o denominazione		Nome	
Cellulare		Telefono	

IMPORTANTE!

Tutti i campi devono essere obbligatoriamente compilati per la corretta parametrizzazione dei ripartitori.

La scheda **timbrata e firmata** deve essere inviata via fax al n° **0322-849914** o tramite e-mail al seguente indirizzo: **sistemi.calore@caleffi.it**

RADIATORE

Locale	Maticola ripartitore	Copertura			N° Elementi	Tipologia UNI 10200 Vedi TAB. 2 Esempio: A	Schema di accoppiamento vedi TAB. 1 Esempio: 111	Sonda a distanza	
		M = Mensola distanza < di 15 cm C = Copertura completa radiatore	Dimensioni (*) Per H si intende l'altezza del corpo scaldante e NON l'interasse tra i mozz						
		H (mm)	L (mm)	P (mm)				SI	NO
INGRESSO		<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> C							
CUCINA		<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> C							
SOGGIORNO		<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> C							
BAGNO		<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> C							
CAMERA MATRIMONIALE		<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> C							
CAMERETTA		<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> C							
		<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> C							

TERMOARREDO⁽¹⁾ / SCALDASALVIETTE / CONVETTORE⁽²⁾

Locale	Maticola ripartitore	Dimensioni			N° Elementi	Marca	Serie	Modello	Convettore		Sonda a distanza
		H (mm)	L (mm)	P (mm)					Potenza Installata (W) ΔT 60°C		
										SI	NO

IMPORTANTE: (1) in mancanza di marca, serie e modello dello scaldasalviette o termoarredo è necessario far pervenire tramite e-mail all'indirizzo **sistemi.calore@caleffi.it** a **foto**, il **diametro dei tubi** e il **diametro dei collettori**, di quest'ultimo indicare a quale alloggio e locale corrispondono.
(2) in presenza di convettori è indispensabile compilare il campo "potenza installata (W) ΔT 60°C".

TIMBRO E FIRMA

SCHEDA RILIEVO APPARTAMENTO



Nome condominio		Via		Civico		Città		Prov.	
Scala		Piano		Interno		Tecnico che ha effettuato il rilievo		Data rilievo	

Cognome o denominazione	Nome
Cellulare	Telefono

IMPORTANTE!

Tutti i campi devono essere obbligatoriamente compilati per la corretta parametrizzazione dei ripartitori.

La scheda **timbrata e firmata** deve essere inviata via fax al n° **0322-949914** o tramite e-mail al seguente indirizzo: **sistemi.calore@caleffi.it**

RADIATORE

Locale	Maticola ripartitore	Copertura M = Mensola distanza < di 15 cm C = Copertura completa radiatore	Dimensioni (*) Per H si intende l'altezza del corpo scaldante e NON l'interasse tra i mozzi			N° Elementi	Tipologia UNI 10200 Vedi TAB. 2 Esempio: A	Schema di accoppiamento vedi TAB. 1 Esempio: 111	Sonda a distanza	
			(*) H (mm)	L (mm)	P (mm)				SI	NO
INGRESSO		<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> C								
CUCINA		<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> C								
SOGGIORNO		<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> C								
BAGNO		<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> C								
CAMERA MATRIMONIALE		<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> C								
CAMERETTA		<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> C								
		<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> C								

TERMOARREDO(1) / SCALDASALVIETTE / CONVETTORE(2)

Locale	Maticola ripartitore	Dimensioni			N° Elementi	Marca	Serie	Modello	Convettore		Sonda a distanza	
		H (mm)	L (mm)	P (mm)					Potenza Installata (W) ΔT 60°C	SI	NO	

IMPORTANTE: (1) in mancanza di marca, serie e modello dello scaldasalviette o termoarredo è necessario far pervenire tramite e-mail all'indirizzo **sistemi.calore@caleffi.it** il **foto, il diametro dei tubi** e il **diámetro dei collettori**, di quest'ultimo indicare a quale alloggio e locale corrispondono.
(2) in presenza di convettori è indispensabile compilare il campo "potenza installata (W) ΔT 60°C".

TIMBRO E FIRMA

SCHEDA RILIEVO APPARTAMENTO



Nome condominio		Via		Civico		Città		Prov.	
Scala		Piano		Interno		Tecnico che ha effettuato il rilievo		Data rilievo	

Cognome o denominazione		Nome	
Cellulare		Telefono	

IMPORTANTE!

Tutti i campi devono essere obbligatoriamente compilati per la corretta parametrizzazione dei ripartitori.

La scheda **timbrata e firmata** deve essere inviata via fax al n° **0322-849914** o tramite e-mail al seguente indirizzo: **sistemi.calore@caleffi.it**

RADIATORE

Locale	Maticola ripartitore	Copertura			N° Elementi	Tipologia UNI 10200 Vedi TAB. 2 Esempio: A	Schema di accoppiamento vedi TAB. 1 Esempio: 111	Sonda a distanza	
		M = Mensola distanza < di 15 cm C = Copertura completa radiatore	Dimensioni (*) Per H si intende l'altezza del corpo scaldante e NON l'interasse tra i mozz						
		H (mm)	L (mm)	P (mm)				SI	NO
INGRESSO		<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> C							
CUCINA		<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> C							
SOGGIORNO		<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> C							
BAGNO		<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> C							
CAMERA MATRIMONIALE		<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> C							
CAMERETTA		<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> C							
		<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> C							

TERMOARREDO⁽¹⁾ / SCALDASALVIETTE / CONVETTORE⁽²⁾

Locale	Maticola ripartitore	Dimensioni			N° Elementi	Marca	Serie	Modello	Convettore		Sonda a distanza	
		H (mm)	L (mm)	P (mm)					Potenza Installata (W) ΔT 60°C		SI	NO

IMPORTANTE: (1) in mancanza di marca, serie e modello dello scaldasalviette o termoarredo è necessario far pervenire tramite e-mail all'indirizzo **sistemi.calore@caleffi.it** a **foto**, il **diametro dei tubi** e il **diametro dei collettori**, di quest'ultimo indicare a quale alloggio e locale corrispondono.
(2) in presenza di convettori è indispensabile compilare il campo "potenza installata (W) ΔT 60°C".

TIMBRO E FIRMA